


# 浄化槽の維持管理について


事項	実施時期	内容	連絡先
保守点検	処理方式・必要に応じて実施	適正な機能を維持するために行う点検・調整・消毒剤補給等の作業 ※点検記録票は3年間保存して下さい	保守点検業者 (浄化槽管理士)
清掃	原則として年1回又は方式によって6ヶ月に1回以上 (機能の状態により変更する)	スカム・汚泥等の引き出し及び内部設備の確認・洗浄作業 ※清掃記録票は3年間保存して下さい	清掃業者
法定検査	①7条検査(設置後等の法定検査) 使用開始後3ヶ月以降5ヶ月以内 ②11条検査(定期検査) 毎年1回	①設置後等の水質に関する検査及び施工等の検査 ②毎年1回の水質に関する検査 ※検査結果書は3年間保存して下さい	(一財)長崎県浄化槽協会
各種の届出	そのつど届出	設置者・管理者の変更・廃止等の届出 (例:公共下水道接続のときなど)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・長崎市:市の環境政策課</li> <li>・佐世保市:市の環境保全課</li> <li>・上記以外:県の保健所</li> </ul>

## ●汚水が浄化されるしくみ

### 1. 嫌気ろ床接触ばつ気方式

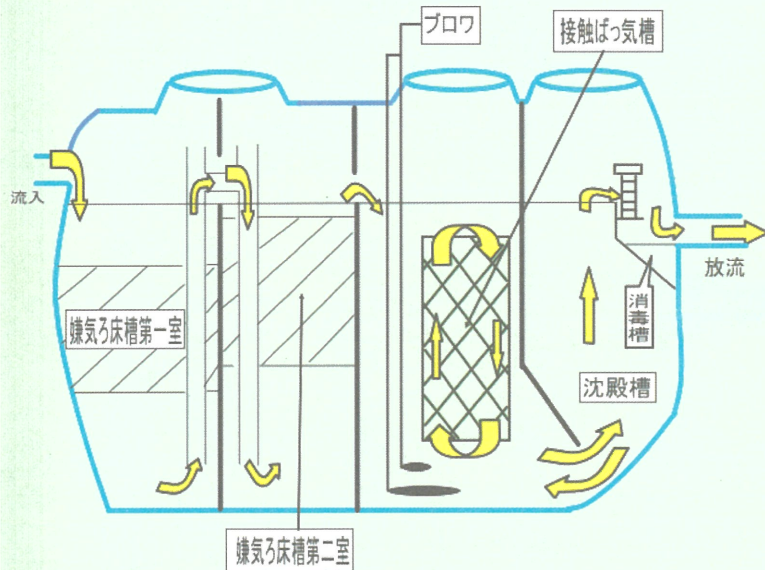


### 2. 嫌気ろ床担体流動担体ろ過方式

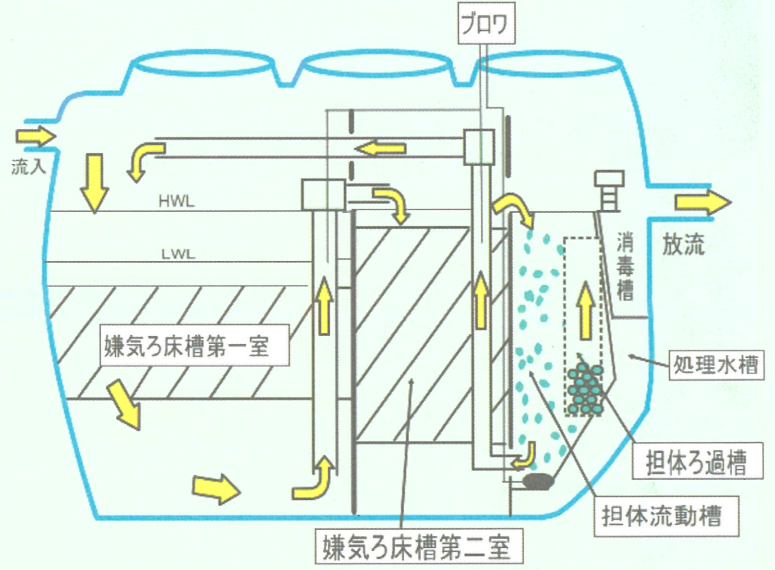



### 3. 嫌気ろ床担体流動生物ろ過方式

(1)

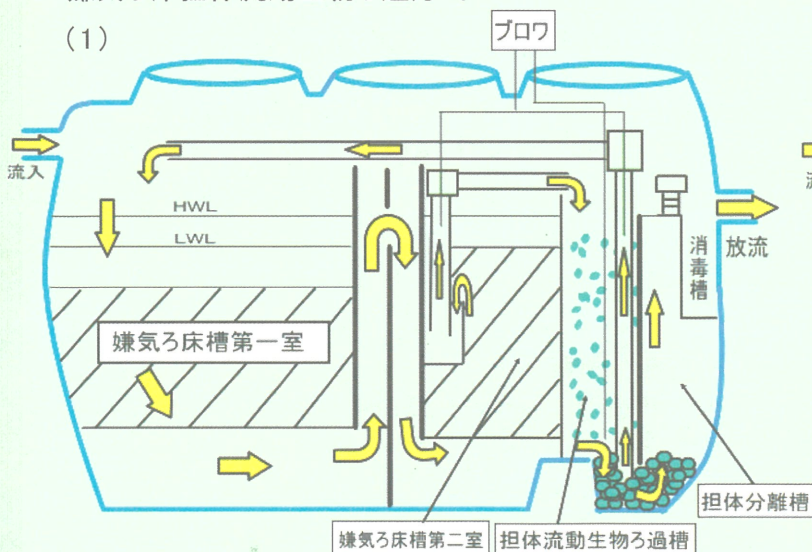


(2)

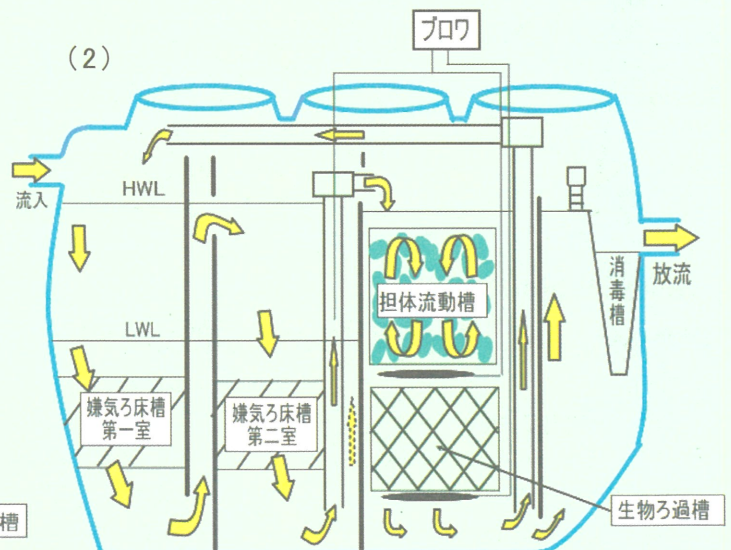

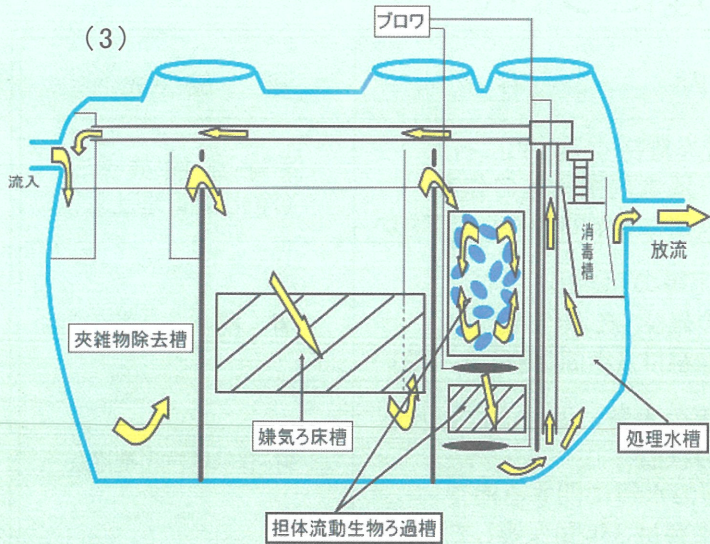


4. 担体流動接触ばっ気方式

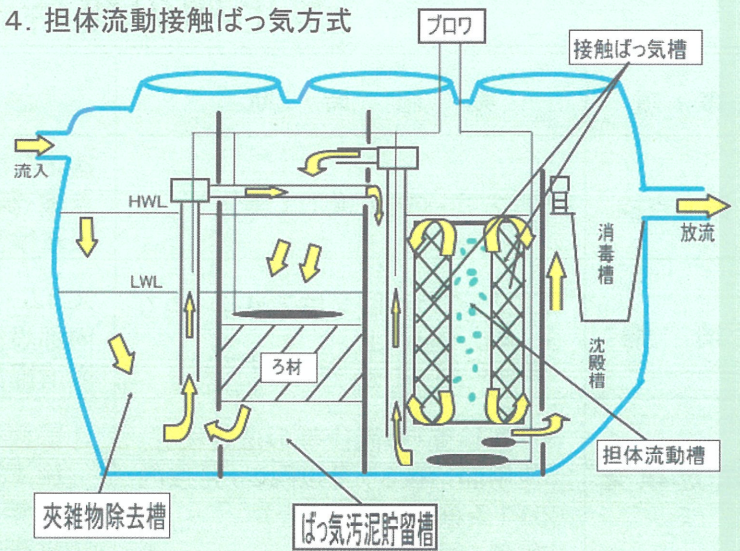


5. みなし浄化槽(全ばっ気方式)

(旧規格—昭和56年5月31日以前のもの)

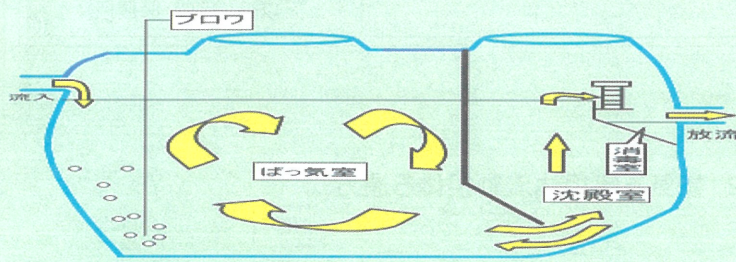


6. みなし浄化槽(平面酸化床方式)

(旧規格—昭和56年5月31日以前のもの)

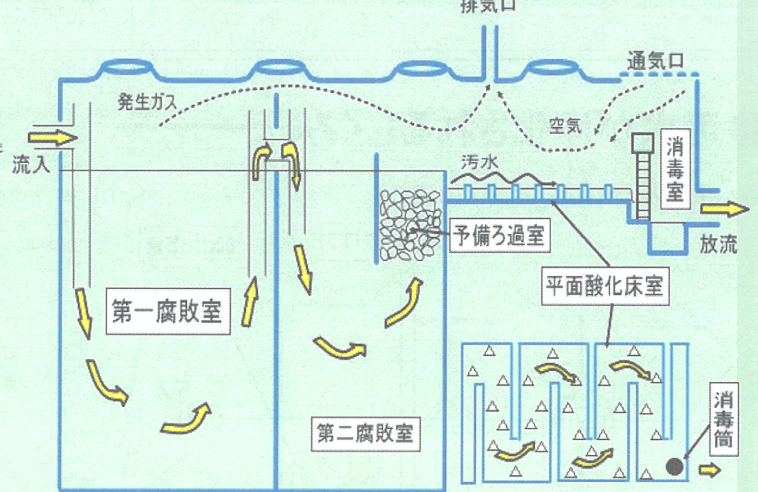


7. みなし浄化槽(分離ばっ気型)


(旧規格—昭和56年5月31日以前のもの)

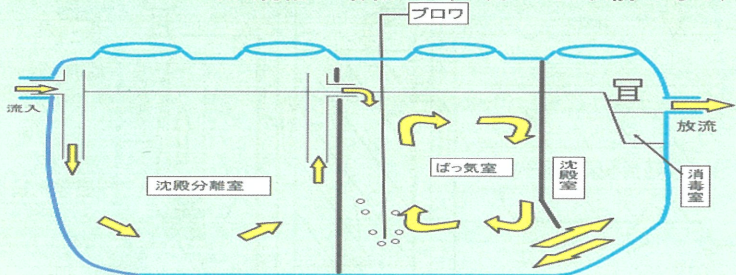

8. みなし浄化槽(散水ろ床方式)

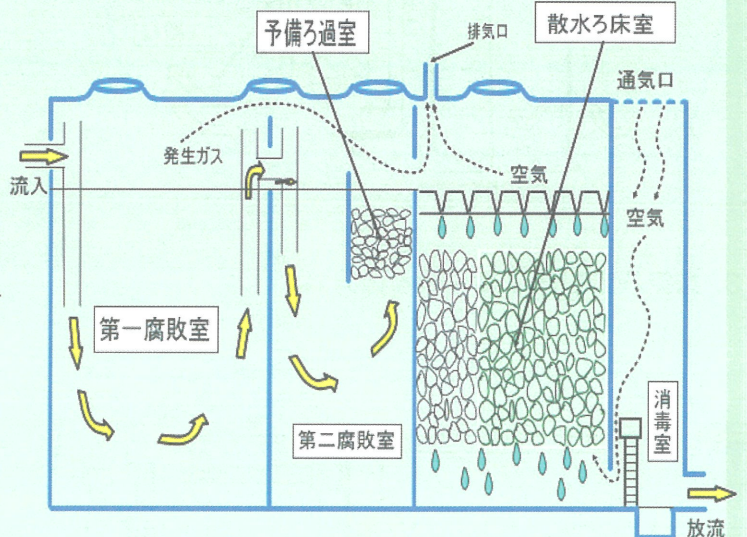

9. みなし浄化槽(分離接触ばっ気方式)

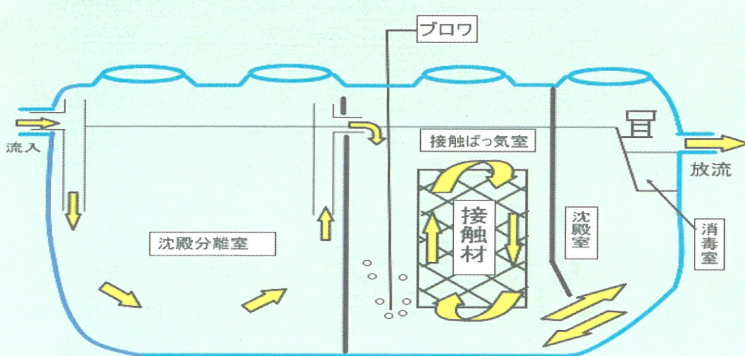

(長崎県知事指定検査機関)

## 一般財団法人長崎県浄化槽協会

本所

大村市溝陸町 863-10

TEL 0957-47-7757・FAX 0957-47-7758

佐世保支所

佐世保市大和町890-1

TEL 0956-20-0400・FAX 0956-20-0401

五島事務所

五島市新港12-14

(連絡先: 本所)

対馬事務所

対馬市巖原町小浦205-1

(連絡先: 佐世保支所)

壱岐事務所

壱岐市郷ノ浦町本村触256-4

(連絡先: 本所)